



CVE031E

Four à vapeur sous pression

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre et boiler construits en acier inox AISI 316
- Isolement thermique de la chambre et du boiler en fibre de céramique
- Joint de la porte en caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement
- Glissières porte-plats amovibles pour faciliter les opérations de nettoyage
- Vidage central de la chambre pour faciliter les opérations de nettoyage et de lavage
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter toute intervention de maintenance
- Tiroir refermable pour la collecte de la condensation à l'ouverture de la porte

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique programmable avec écran tactile 4,3"
- Sonnerie de fin de cycle
- Minuterie départ programmé
- Contrôle de la pression avec des pressostats électroniques
- Fonction de préchauffage et de maintien de la pression du boiler
- Nettoyage automatique et programmable du boiler
- Gestion électronique de la puissance du boiler
- Système automatique de fermeture et d'ouverture de la porte
- Système automatique de réduction de la pression dans la chambre
- Température de fonctionnement 50°C - 122°C (1,2 bar max.)

EQUIPEMENTS STANDARD

- Glissières GN1/1 amovibles
- Sonde à cœur

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Port USB pour la sauvegarde des données HACCP
- ☐ Système de détartrage de l'eau
- ☐ Support

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble d'alimentation électrique




Evacuation des liquides de l'enceinte



Arrivée d'eau adoucie



Arrivée d'eau

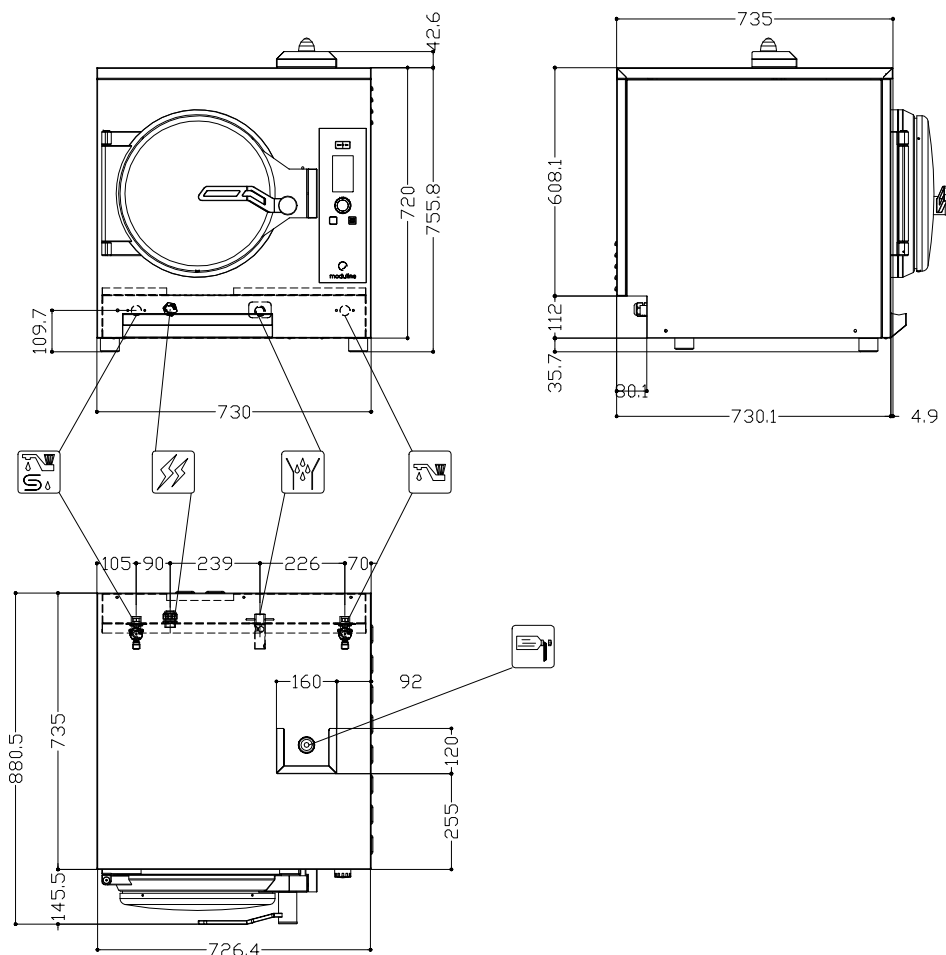

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

700 x 880 x 750

Capacité plaques

3 x GN 1/1 (80h)

Puissance
[kW]

15,5

Alimentation

3N AC 400V

Tension théorique
[Vac]

3N AC 400V

Absorption totale
[kW]


15,5

Ampères
[A]

22,4

Section min. câble de
raccord (type H07
RN-F) [mm²]

5 x 2,5

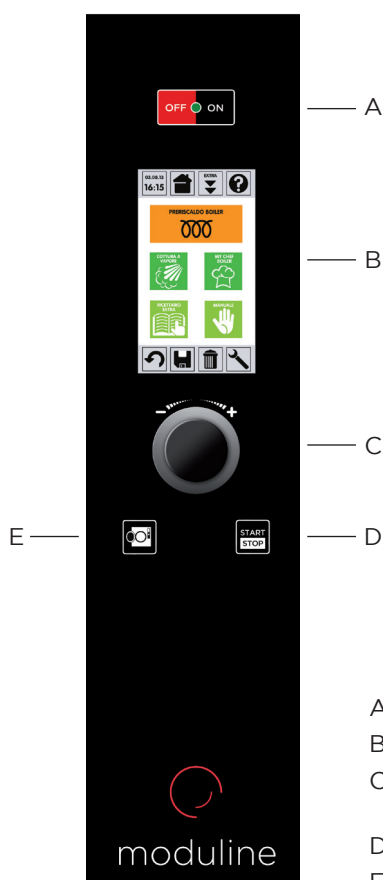

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de réglage et "ENTER" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Bouton d'ouverture de la porte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it